


GTG Gebläsetechnik GmbH

www.gtg.at

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Projekt : | Datum : | 11.10.2013 |
| Ventilatorart : | TRM 250 | Dichte : 1.171 kg/m³ |

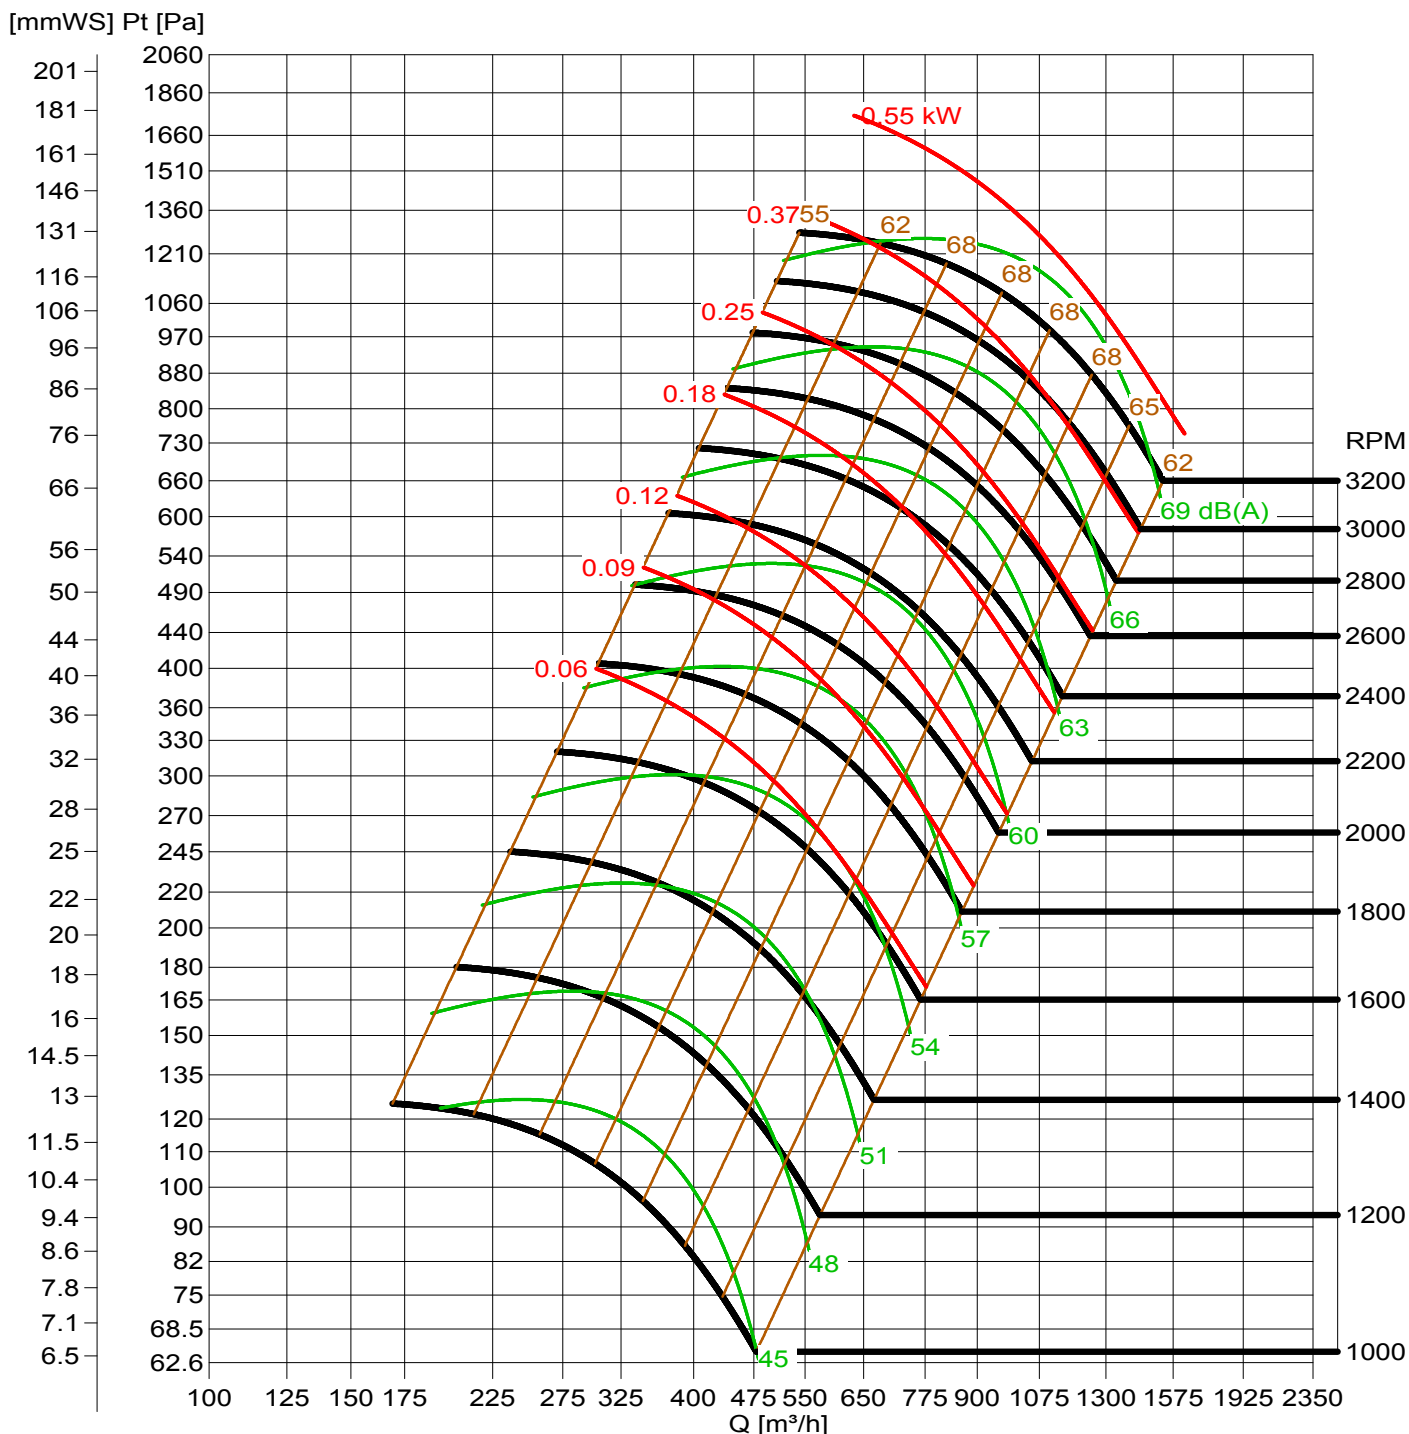

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Q [m³/s] | 0.03 | 0.038 | 0.05 | 0.062 | 0.078 | 0.098 | 0.122 | 0.15 | 0.182 | 0.226 | 0.282 | 0.35 | 0.426 | 0.53 | 0.63 | | | | | | | | | | |
| v [m/s] | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | | | | | | | | | |
| Pd [Pa] | 0.58 | 0.8 | 1.1.2 | 1.6 | 2.2.4 | 3.3.6 | 4.8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 | 56 | 69 | 85 | 109 | 146 | 196 | 263 |
| Pd [mmWS] | 0.06 | 0.09 | 0.132 | 0.204 | 0.3 | 0.42 | 0.6 | 0.81 | 1.14 | 1.62 | 2.28 | 3.36 | 4.8 | 6.7 | 9.2 | 11.4 | 15 | 19.8 | 27 | | | | | | |